



Zakład Inwestycji Budowlanych Stanisław Makala		WILKANOWO ul. Sowia 6 66-008 SWIDNICA Tel. (068) 327 31 02	
Inwestor: GMINA CZERWIŃSK, 66-016 Czerwińsk, ul. Rynek 25			
Zadanie: Przebudowa systemu grzewczego w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku przedszkola w Czerwińsku, ul. Graniczna 10a, dz. Nr 613			
Przedmiot rysunku		Nr umowy	Skala
Plan sytuacyjny			1:500
		Nr rys.	1
		UPRAWNIENIA	
		Specjalność	Numer upr.
Projektant	mgr inż. Stanisław Makala	sanitarna	LBS0014/PWOS/11
Sprawdzający	mgr inż. Anna Romejko	sanitarna	44/05/Zg





Wentylacja nawiewna 40 x 30 cm


Materiał: blacha \neq 0,5 mm
(st. ocynk lub nierdzewna)



LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Zasilanie z kotła
- Powrót do kotła
- Rury inne
- Gaz

Zakład Inwestycji Budowlanych Stanisław Makala				WILKANOWO ul. Sowia 6 66-008 ŚWIDNICA Tel. (068) 327 31 02	
Inwestor GMINA CZERWIEŃSK, 66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25					
Zadanie Przebudowa systemu grzewczego w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku przedszkola w Czerwieńsku, ul, Graniczna 10a, dz. Nr 613					
Przedmiot rysunku		Nr umowy		Skala	Nr rys.
Rzut kotłowni				1:50	2
		UPRAWNIENIA			
		Specjalność	Numer upr.	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Stanisław Makala	sanitarna	LBS/0014/PWOS/11		06.2016
Sprawdzający	mgr inż. Anna Romejko	sanitarna	44/05/Zg		06.2016

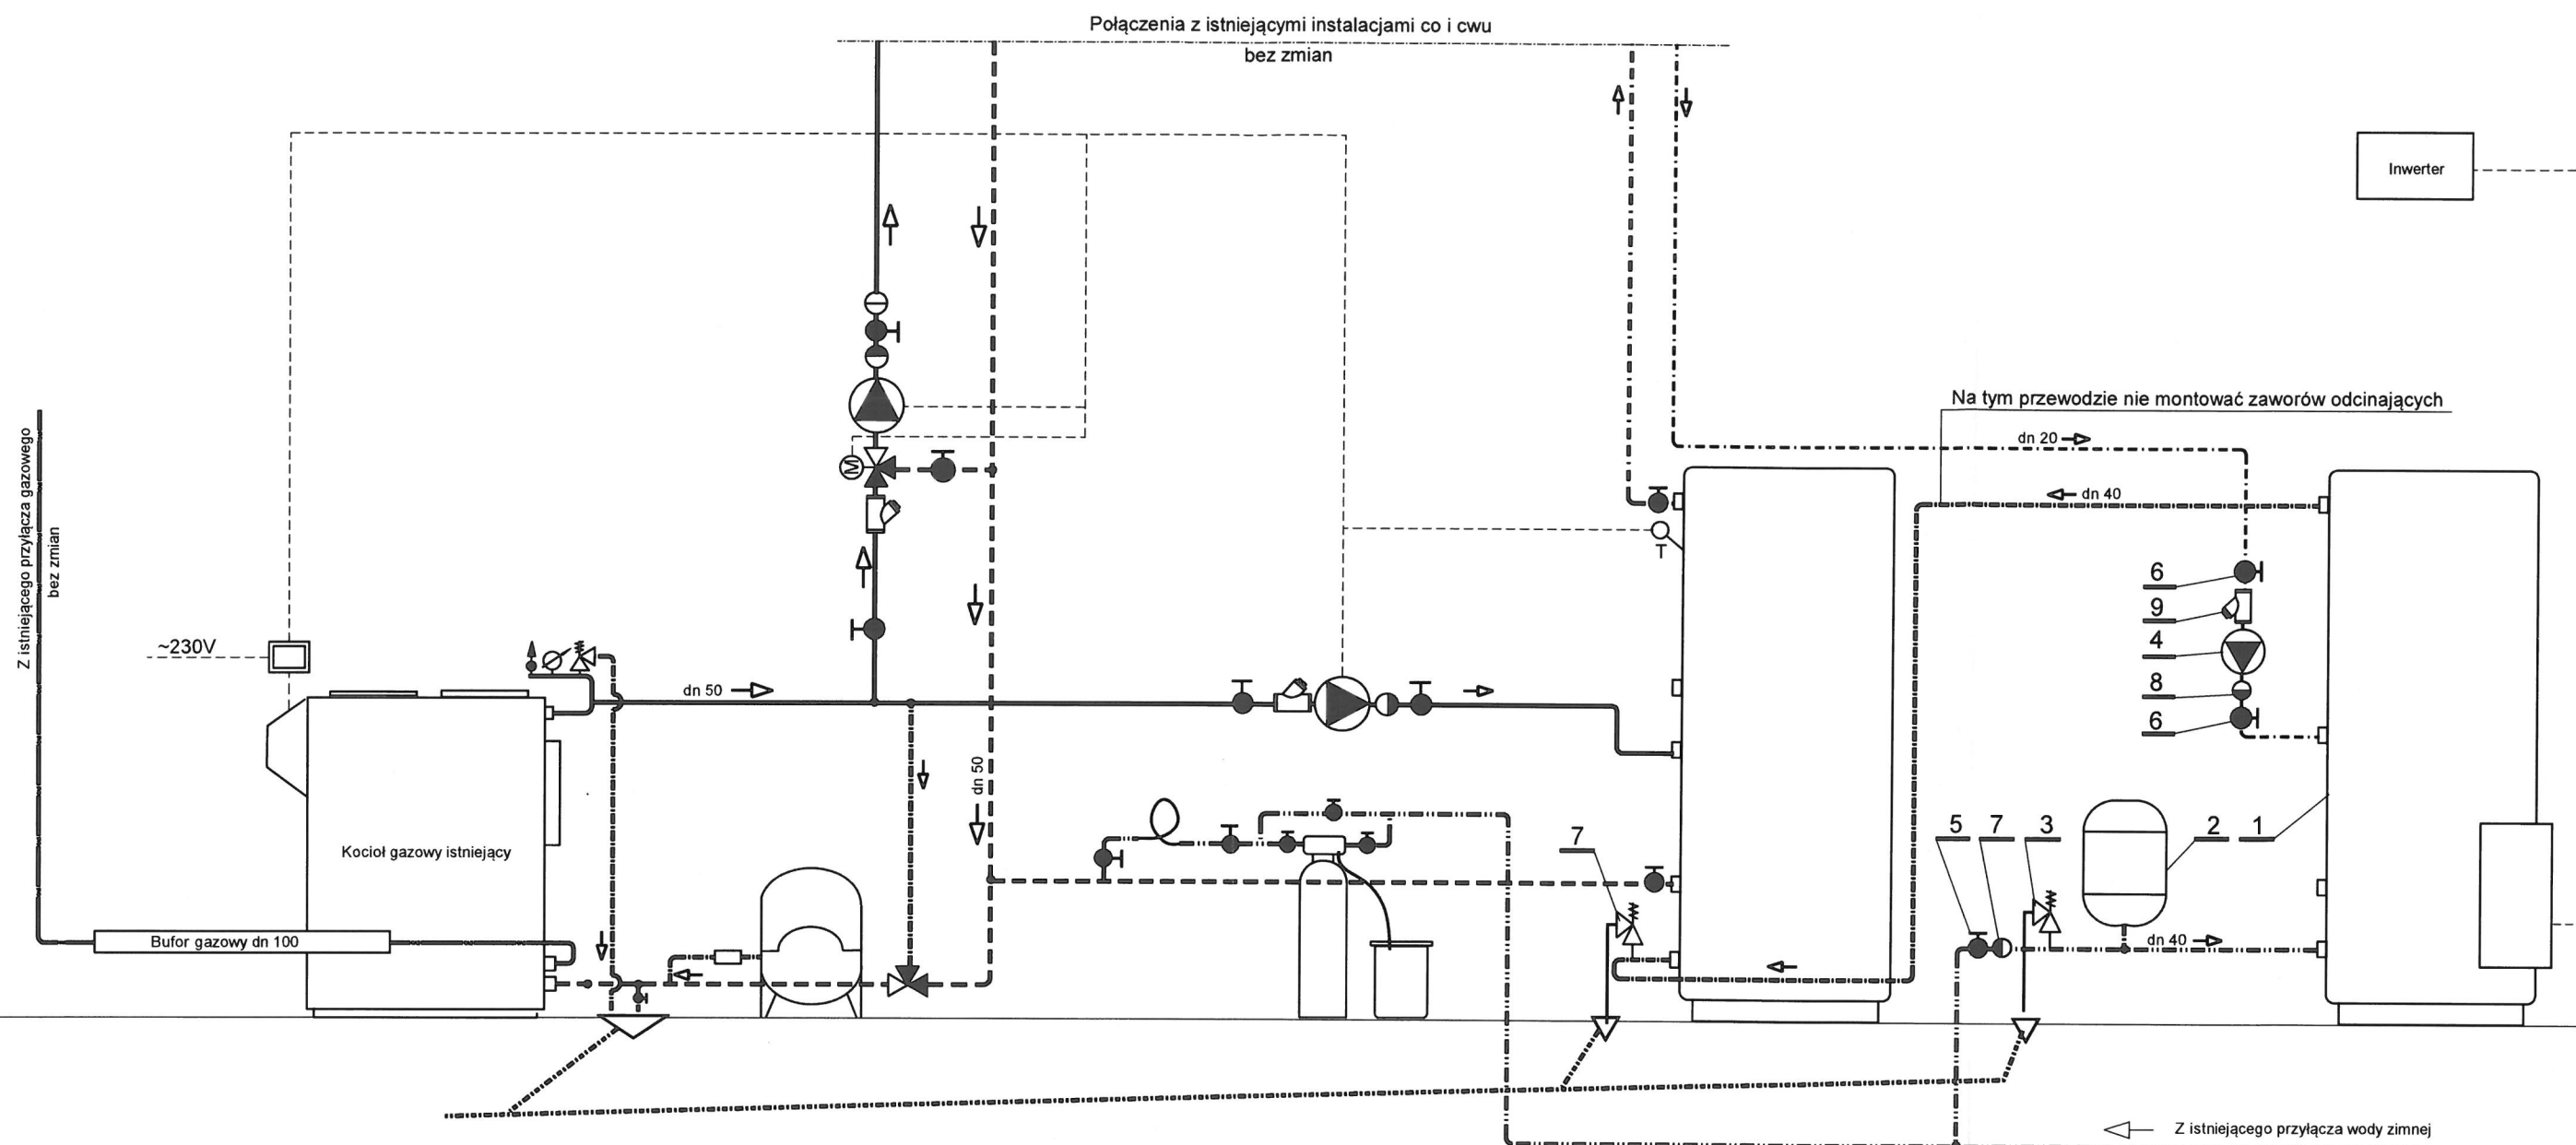

LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Zasilanie z kotła
- Powrót do kotła
- Rury inne
- Gaz

Zakład Inwestycji Budowlanych Stanisław Makala				WILKANOWO ul. Sowia 6 66-008 ŚWIDNICA Tel. (068) 327 31 02	
Inwestor		GMINA CZERWIEŃSK, 66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25			
Zadanie		Przebudowa systemu grzewczego w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku przedszkola w Czerwieńsku, ul, Graniczna 10a, dz. Nr 613			
Przedmiot rysunku		Nr umowy		Skala	Nr rys.
Schemat technologiczny		UPRAWNIENIA			3
		Specjalność	Numer upr.		
Projektant	mgr inż. Stanisław Makala	sanitarna	LBS/0014/PWOS/11	Podpis	Data
Sprawdzający	mgr inż. Anna Romejko	sanitarna	44/05/Zg		06.2016